




静岡地域の規制地域及び適正化地域（静岡県地下水の採取に関する条例）

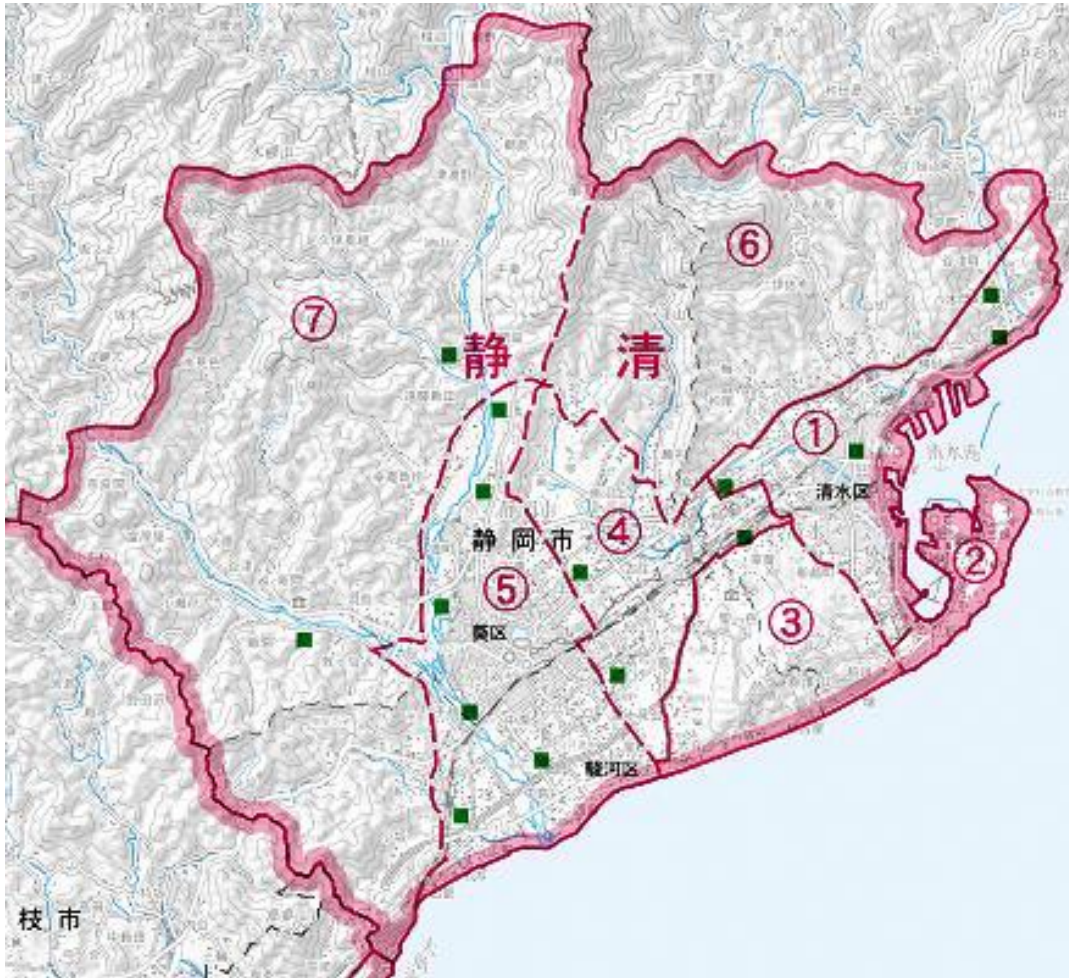

①～③が規制地域、④～⑦が適正化地域です。

| 地下水の条例等摘要地域 | | |
|-------------|---|--------------|
| 区分 |  | 静岡県地下水条例指定地域 |
| 凡例 |  | 地下水位観測井戸位置 |

静清地域の取水基準

| 区域の 区分 | 新設揚水設備 | | | 代替揚水設備 | | | 新設揚水設備 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | 揚水機の 吐出口断 面積(cm ²) | 採取する地下 水の量(m ³ / 分) | ストレーナー の位置(地下 水表面下 m) | 揚水機の 吐出口断 面積(cm ²) | 採取する地下 水の量(m ³ / 分) | ストレーナー の位置(地下 水表面下 m) | 隣接する揚水設備相互 間の距離 |
| 規制地域 | | | | | | | |
| ①の区域 | 15 以下 | 0.15 以下 | - | 52 以下 | 0.70 以下 | - | 15cm ² 以下…50m 以上 |
| ②の区域 | 22 以下 | 0.25 以下 | - | 52 以下 | 0.70 以下 | - | 22cm ² 以下…100m 以上 |
| ③の区域 | 22 以下 | 0.25 以下 | - | 52 以下 | 0.70 以下 | - | 22cm ² 以下…100m 以上 |
| 適正化地域 | | | | | | | |
| ④の区域 | 22 以下 | 0.25 以下 | 30 以深 | 52 以下 | 0.70 以下 | - | 22cm ² 以下…100m 以上 |
| ⑤の区域 | 52 以下 | 0.70 以下 | 50 以深 | 88 以下 | 1.40 以下 | 50 以深 | 52cm ² 以下…200m 以上 37cm ² 以下…150m 以上 22cm ² 以下…100m 以上 |
| ⑥の区域 | 22 以下 | 0.25 以下 | - | 52 以下 | 0.70 以下 | - | 22cm ² 以下…100m 以上 |
| ⑦の区域 | 52 以下 | 0.70 以下 | - | 88 以下 | 1.40 以下 | - | 52cm ² 以下…200m 以上 37cm ² 以下…150m 以上 22cm ² 以下…100m 以上 |